



NECLASIFICAT

Ex. UNIC

Nr. 512 677

Timișoara; 25.11.2019

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"BANAT" AL JUD. TIMIȘ

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI

Domnului primar

COMUNA FIBIȘ - Jud. TIMIȘ

4372

Nr. 26 ziuă luna anul

În vederea asigurării măsurilor aferente desfășurării în siguranță a activitătilor organizate la nivel local, premergător Sezonului Rece, vă transmitem anexat „Măsurile minime de prevenire a incendiilor”, precum și materiale informative specifice, în scopul afișării lor la punctele de informare preventivă, precum și în angrenarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență în acțiuni preventive.

Totodată în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, veți dispune următoarele:

1. Aducerea la cunoștința persoanelor fizice și juridice, a legislației specifice în domeniul prevenirii producerii incendiilor/ Măsurile minime de prevenire a incendiilor, cu accent deosebit pe specificul unității administrativ teritoriale. În acest sens veți utiliza mijloacele de informare preventivă de care dispuneți (mass media locală, pliante, adrese scrise, afișe, etc.), astfel încât măsurile cu caracter preventiv să ajungă la toate persoanele cu responsabilități în domeniul căt și la cetățeni;


2. Componența preventivă a S.V.S.U va organiza și intensifica activitățile în zonele și perioadele cu risc de producere a unor incendii, în baza Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activităților de prevenire a situațiilor de urgență prestate de S.V.S.U aprobat prin O.M.A.I. nr. 160/2007;

3. În cazul producerii unor incendii, primarii sau înlocuitorii legali ai acestora au următoarele obligații:

- asigurarea unui sistem operativ de înștiințare și alarmare a forțelor destinate intervenției în caz de situații de urgență;
- asigurarea participării la intervenție a S.V.S.U cu mijloacele din dotare, a organizării acțiunilor de limitare și înlăturare a efectelor incendiilor;
- asigurarea conducerii intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor I.S.U., „BANAT” al județului Timiș;
- localitățile care nu dispun de autospeciale de intervenție vor identifica și asigura alte mijloace și utilaje care pot fi utilizate (cisterne de apă), care să poată fi utilizate cu operativitate și eficiență la stingere;
- informarea de îndată, prin orice mijloc, a I.S.U., „BANAT” al județului Timiș despre izbucnirea și posibilitățile de stingere cu forțe și mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unității administrativ teritoriale;
- asigurarea rezervelor de apă pentru stingere și a necesarului de carburanți și lubrifianti pentru utilajele destinate stingerii incendiilor.

INSPECTOR SEF  
Locotenent-colonel

ing. MIHOC Lucian-Vasile

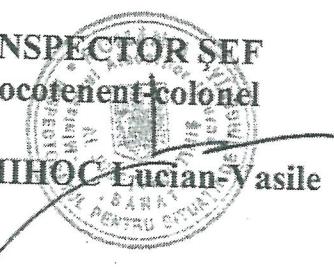

SEF INSPECȚIA DE PREVENIRE

Maior

Ing. COSACU Cătălin-Constantin

Se transmite prin e-mail

NECLASIFICAT

1/3



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
"BANAT" AL JUD. TIMIȘ

## Reguli de prevenire și stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece

### Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

- a) controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituțiile publice, locuințele și gospodăriile populației (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum);
- b) înlăturarea defecțiunilor constatate la instalații și sistemele de încălzire și asigurarea funcționării acestora la parametrii normați;
- c) protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;
- d) asigurarea uneltelelor și accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.

### Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populației crește, datorită mai multor factori:

- suprasolicitarea sistemelor și instalațiilor de încălzire;
- folosirea de sisteme și instalații de încălzire improvizate;
- existența mai multor consumatori electrici, ce depășesc puterea instalației electrice din locuință.

**„Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:**

- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minim 70 cm față de pereții din cărămidă, respectiv 1 m față de pereții combustibili, din lemn;
- în fața focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50x70 cm;
- se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiantă acestea pot aprinde obiectele din jur;
- jarul și cenușa se vor depozita numai în gropi special amenajate;
- lemnene și rufelete vor fi amplasate la o distanță de minim 1 m față de sobele metalice, respectiv 50 cm față de cele din teracotă;
- focul se va supraveghea permanent și nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;
- se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
- se vor folosi sobe în stare perfectă de funcționare, fără defecțiuni;

**Reguli de folosire a coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului:**


- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- se va evita îmcastrarea, în coșuri și burlane, de elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului;
- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului cu cel puțin 80 cm;
- se va realiza curățirea coșurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.

**DE REȚINUT:**

**ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI!**

# MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE

## Instalarea și folosirea sobelor

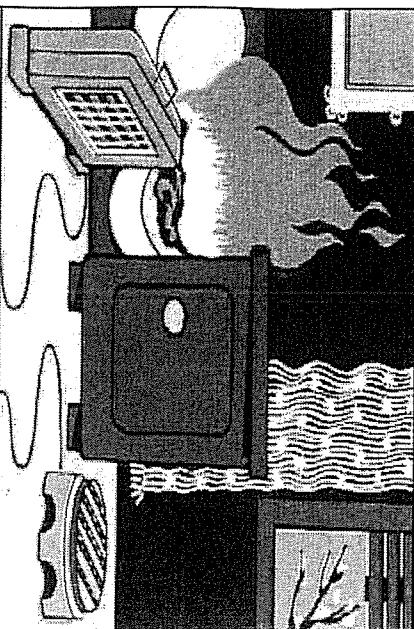

- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombusibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minim 70 cm față de peretii din cărămidă, respectiv 1 m față de peretii din lemn;

- sobele de cărămidă vor avea pe dușumea, în față ușilor, o tablă metalică de 70 x 50 c
- nu este permis să se folosească sobe cu ușiile defecte;

Din datele statistice, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile cetățenești.

Pericolul de incendiu la gospodăriile populației crește, datorită mai multor factori:

- \* *coșurile de fum defecte sau necurățate;*
- \* *utilizării mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupraveghionate;*
- \* *suprasolicitării sistemelor și instalațiilor de încălzire.*


Pentru înălțarea pericolului de incendiu care ar putea avea drept cauză cele menționate anterior, recomandăm respectarea următoarelor măsuri specifice:

## Folosirea coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului



- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombusibile;
- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului cu 50 - 80 cm;
- se va realiza curățarea coșurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu, cel puțin o dată pe an (înaintea începerii sezonului rece);
- coșurile de zid vor fi tencuite și permanent întreținute fără crăpături și curățate.

- jarul și cenusă se vor depozita numai în gropi special amenajate la o distanță de 25 - 30 m față de adăposturile de animale și de depozitele de fânațe, numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă.
- burlanele din metal vor fi instalate la o distanță mai mare de 70 cm față de peretii de scândură sau paină,
- nu este permis ca în coșuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperișului, planșeului etc.;

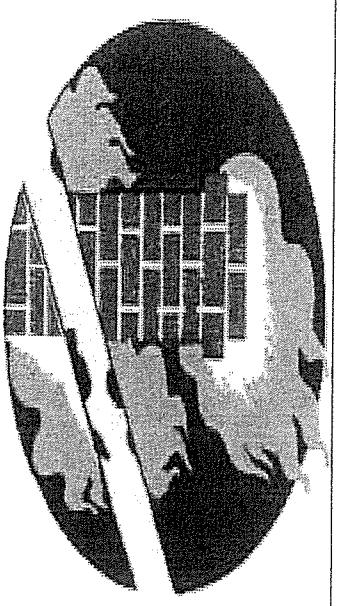

## MĂSURI PREVENTIVE SEZON RECE

## FOCUL - PERICOL PENTRU COPII!

### Pentru instalatii de încălzire centrală


- în încăperea centralei termice nu se depozitează obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;
- centrala se echipăză cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță sau; coșurile de evacuare a fumului se izolează corespunzător față de materialele combustibile;
- centralele termice vor fi montate și verificate numai de către firme autorizate în acest scop;
- nu montați centrale termice și boiere pentru apă caldă în alte spații decât cele admise de reglementările legale;

### La amenajarea și utilizarea afumătoarelor

- se interzice folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în řuri, magazii, sub șoproane ori lângă materiale combustibile;
- afumătoarele se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie
- afumătoarele se vor confectiona din zidării de cărămidă și materiale incombustibile.


### Prevenirea incendiilor provocate de copii

- supravegheati permanent focul și nu lăsați copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare și/sau aparate electrice aflate în funcție;
- păstrați chibriturile, brichetele și alte surse de foc în locuri în care copiii nu au acces;
- înălăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor;
- o dată cu creșterea, copii trebuie învățați cum să utilizeze sursele de foc și cum să se comporte în situații de pericol.
- înălăturați orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viața lor;

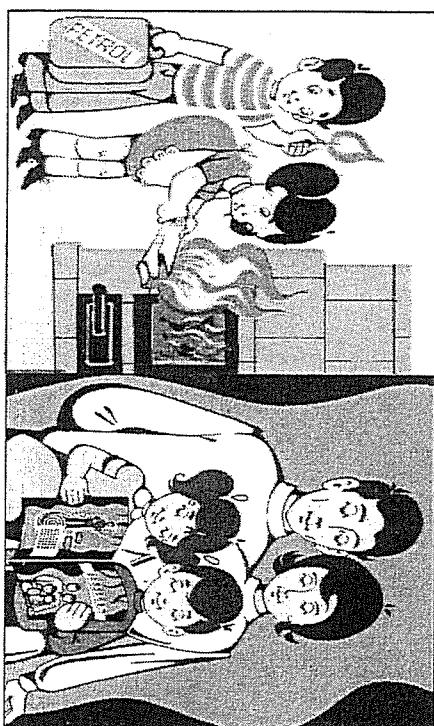

### MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ „BANAT” AL JUDEȚULUI TIMIȘ

### MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR, PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE, LA GOSPODĂRIILE SI LOCUINȚELE CETĂȚENESTI

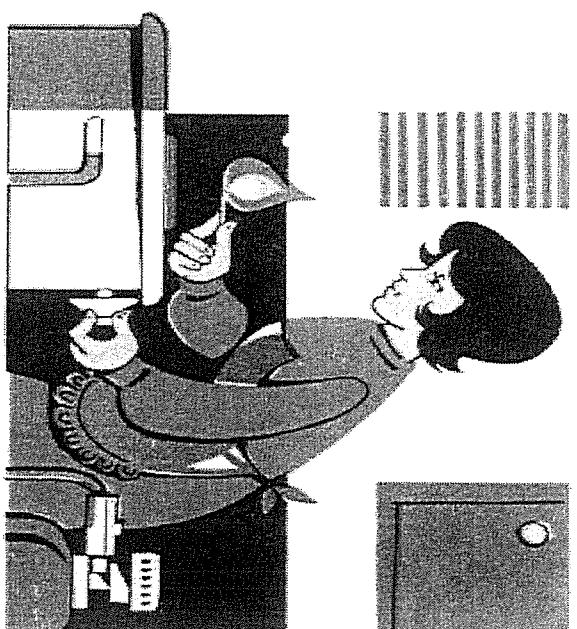

### NUMĂR UNIC DE URGENȚĂ

- 112 -

**SALVEAZĂ VIAȚA, PROTEJEAZĂ  
CETĂȚEANUL ȘI BUNURILE!**

Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13  
Județul Timiș, Cod poștal 300126  
Tel.: 0256/434 870, 0256/434 871  
Fax: 0256/430 615, 0256/435875  
[www.isutimis.ro](http://www.isutimis.ro)